

SIA "Daugavpils ūdens"
Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas

KSS "Jaunā Forštate" un "Gubišče" smalcinātāju
tehniskās prasības


1. Griezējnažu tērauda cietība – 60-65 HRC;
2. Caurlaides spēja – 220 m³/st;
3. Elektrodzinējs iegremdēts IP68 izpildes, 3-fāzes 400V 50Hz;
4. Krāsojums – skābesizturīgs;
5. Izmēri (ne vairāk):
 - 178 x 311 x 1290 (KSS "Jaunā Forštate");
 - 178 x 311 x 485 (KSS "Gubišče");
6. Bez montāžas ietvariem.

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu vadītājs
28.02.2014.




P. Leonovs

KSS "Gubišče"

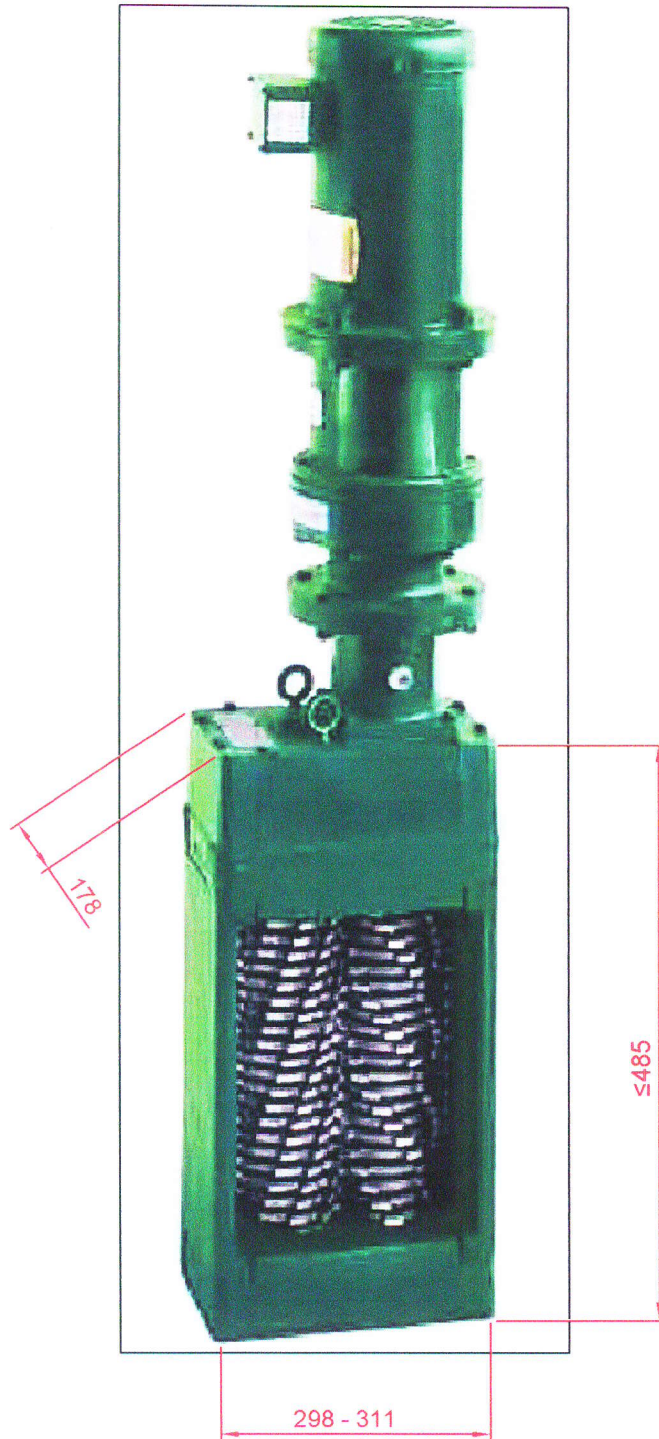

Mihailovs
28.03.2014 g.

Drupinātais KSS "Jaunā Forštate"

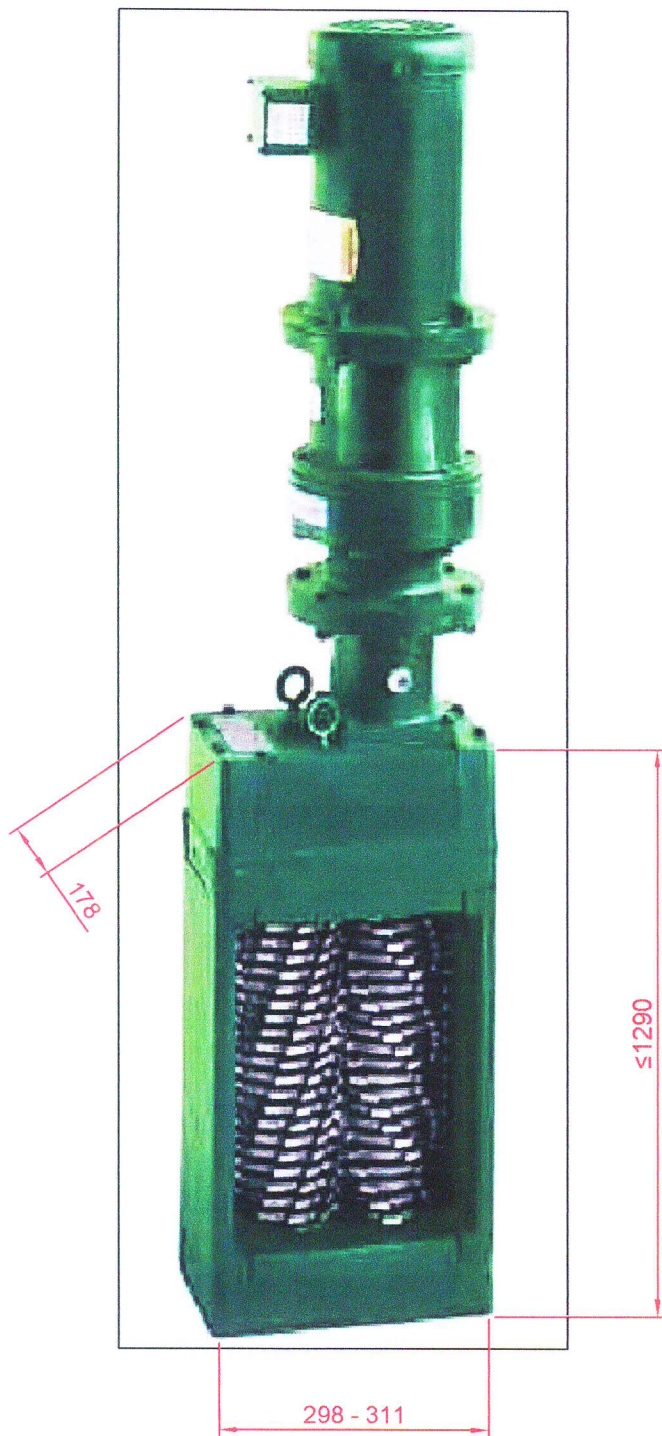

Mihailovs
28.03.2014 g.